专业	姓名	签名
建筑		
结构		
给排水		
电气		
自控		
暖通		
道路		
园林		
岩土		

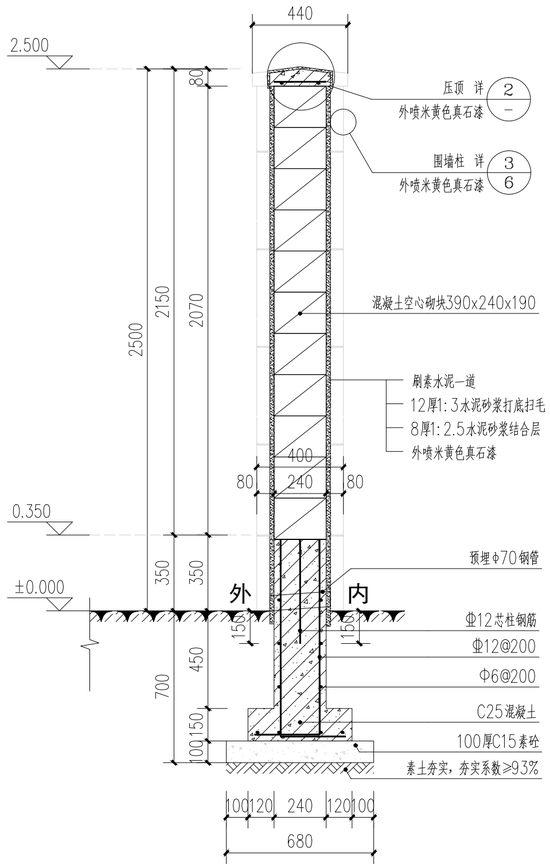

① 围墙标准段剖面图 1:20

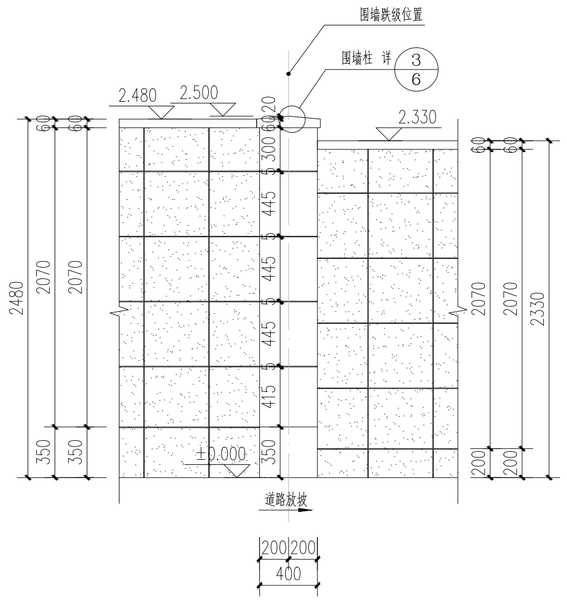

④ 混凝土砌块围墙跌级处理立面图 1:30

说明：根据施工现场路段及高差，间隔若干个围墙标准段做跌级150mm处理。

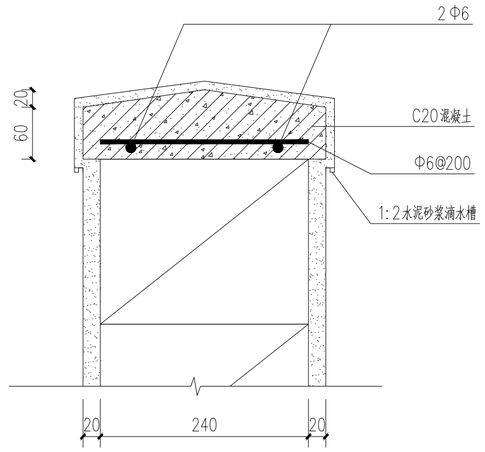

② 压顶大样图 1:5

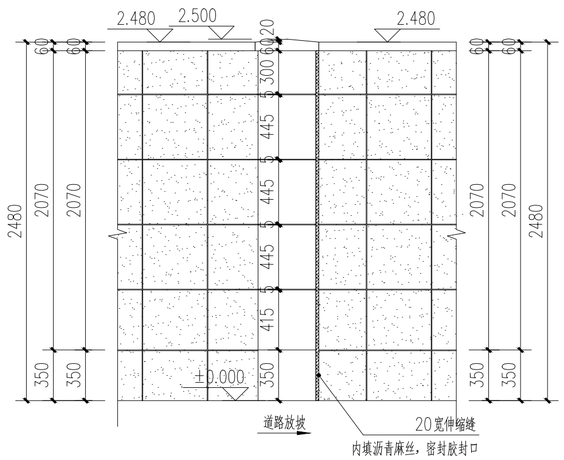

⑤ 混凝土砌块围墙变形缝立面图 1:30

说明：
1.同一个高度的围墙每30米设置一道20MM宽的伸缩缝；
2.高低跨交界部位的围墙要设置沉降缝；
3.地质基础不一样的地方要设置沉降缝；
4.变形缝内填沥青麻丝，密封胶封口，密封胶颜色同柱子饰面颜色相同。
5.按图示尺寸现场可根据具体情况做适当调整

福州城建设计研究院有限公司
Fuzhou CityConstruction Design & Research Institute Co.,Ltd.

备　　注：

图纸专用章：

福建省工程勘察设计图纸专用章
福州城建设计研究院有限公司
资质 范围：建筑工程
等级：甲级　证号：A135001551
有效期至：2030年02月14日

注册师执业章：

注册师执业章：

施工图审查单位：

施工图审查合格书编号：

工程名称：
修缮“一闸三线”工程土建三标城门支线
5#围墙

子　　项：
围墙修复

建设单位：
南安市城乡水务发展有限公司

审　定	曾军	
工程负责人	何逸峰	
专业负责人	林信春	
审　核	曾军	
校　对	林信春	
设　计	何逸峰	

图　名：
围墙节点详图（二）

工程号	2025A106	
阶　段	施工图	图　幅
专　业	建筑	A2
版本号	第一版	出图日期
图　号	围墙-A-05	2025.03